



Szerelési kézikönyv

Daikin szobai klímaberendezés



FTXP50M2V1B
FTXP60M2V1B
FTXP71M2V1B

FTXF20A2V1B
FTXF25A2V1B
FTXF35A2V1B
FTXF50A2V1B
FTXF60A2V1B
FTXF71A2V1B

Szerelési kézikönyv
Daikin szobai klímaberendezés

Magyar

CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
 CE - DICHLARAZIONE DI CONFORMITA
 CE - ДИКЛАРИЗАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
 CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
 CE - OVIJESITÄMMELÄSSEKILÄRINTÄ
 CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSÄMMELSE

CE - ERKLÄRUNG ÜBER ÜBEREINSTEMUNG
 CE - ЛУДЖИТИЈА УПРЕДНИКУСА У ОБУСТА
 CE - OVIJESITÄMMELÄSSEKILÄRINTÄ
 CE - PROHLÁŠENÍ SHODY

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE - MEGFELHETŐSÉGI NYILATKOZÁS
 CE - ДЕКЛАРАЦИЈА СООТВЕТСТВИЈЕ
 CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE - ATTIKTES,DEKLARACIJA
 CE - АТІЛ СІТІС,ДЕКЛАРАЦІА
 CE - VYHLÁŠENÍ SHODY
 CE - UYGUNLUK BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement visés par la présente déclaration:
- 04 (en) vedkär herby på egen ansvarshet att luftkonditioneringsenheterna som berörs av denna deklaration innehar att:
- 05 (en) dekla baba su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
- 06 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών ορόφων που αφορά η παρούσα δήλωση:
- 07 (en) ovdje izjavljujem pod svojom isključivom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 08 (en) dekla sou svoa exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

- 09 (en) заявляет, исключительку под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
- 10 (en) erklærer under eneansvar, at klimaanlægsmødelerne, som denne deklaration vedrører:
- 11 (en) deklarerer på eget ansvar av luftkondisjonering, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innehar att:
- 12 (en) erklærer et tilsvarende ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres av denne erklæring, innehar at:
- 13 (en) prohlasuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizací, k nimž se tato prohlášení vztahuje:
- 14 (en) izjavlja pod svojom izključivo odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 15 (en) izjavljuje pod svojom izključivo odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 16 (en) tejes felelősséggel nyilatkozom nyelenti, hogy a klímaberendezések modellei, melyekre ez a nyilatkozat vonatkozik:

- 17 (en) dekla je na vlastiti odgovornost, da modely klimatizaciov, ktorych dotyczka nimejsza deklaracia:
- 18 (en) dekla je na svoje odgovornosti, da modely klimatizaciov, ktorych dotyczka nimejsza deklaracia:
- 19 (en) dekla je na svoje odgovornosti, da modely klimatizaciov, ktorych dotyczka nimejsza deklaracia:
- 20 (en) kinnatá om á eigin ábyrgð, að klímabúnaðarstærir sem berast af þessari deklaráción hafa verið í samræmi við:
- 21 (en) dekla je na svo odgovornosti, da modely klimatizaciov, ktorych dotyczka nimejsza deklaracia:
- 22 (en) vyhlasí svou absolutní odpovědnost, že modely klimatizaciov, ktorych se tato prohlášení vztahuje:
- 23 (en) izjavlja pod svojom izključivo odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 24 (en) izjavljuje pod svojom izključivo odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 25 (en) ymlaenent ferdi souromluğunuda onları, üzere bu bildirim için ödevli: klima modellerinin aşağıdaki gibı özellikleri beyan eder:

FTXF60A2V1B, FTXF60A2V1B,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 (en) deklarerer følgende standard(er) eller andre relevante tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instruktioner:
- 03 conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi al(l) seguente(s) standard(i) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 ёвн оудовува ку тој(и) стандар(и)л(и) или друг(и) нормативн(и) документ(и)л(и), ако се користе во складу со наш(и) упутства:

- 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativos, desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
- 09 соответствую следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
- 10 overholder følgende standard(er) eller andre relevante tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instruktioner:
- 11 respektive utövning av ritidri / överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normativa dokument, under förutsättning att användning sker överensstämmelse med våra instruktioner:
- 12 respektive utövar / överensstämmelse med följande standard(er) eller andre normande dokument(er), under förutsättning av att disse brukes i henhold til våre instruksjoner:
- 13 vastavaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeemme mukaisesti:
- 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, obhajují následující normativní normy nebo normativní dokumenty:
- 15 u skladu sa sledovanými standardami (a) i druhými normatívnymi dokumentami, az úvet da se oni korige u skladu s našim uputstvami:

- 16 megfelelőek az alábbi szabvány(ok)nak, vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerinti használatjuk:
- 17 sprijinju normativnim standardima (inim) dokumentima normalizacijom, pod uvjetom da se oni koriste u skladu s našim uputstvima:
- 18 sprijinju normativnim standardima (inim) dokumentima normalizacijom, pod uvjetom da se oni koriste u skladu s našim uputstvima:
- 19 skladu s naslednjimi standardi in drugim normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu s našimi navodili:
- 20 on vastavaavat järgmise (le standardite) ga või teiste normatiivse dokumentidega, kui need kasutatakse vastavalt meie juhendile:
- 21 соответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съобразно нашите инструкции:
- 22 atlika žemai nurodųjų standartų ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
- 23 tad, ja tebtu atbilstoš standartiem nodalījumiem, abist sekošošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
- 24 su i zbirde s naselebovanjimi (normativni) dokumentima) (a) i drugim normativni (dokumentima), za predpoklada, že se používají v souladu s našim návodym:
- 25 u skladu sa sledovanými standardima (a) i drugim normativnim dokumentima, az úvet da se oni koriste u skladu s našim uputstvami:

- 19 ob upotrebi u dobi:
- 20 vstavati rabele:
- 21 vstavati rabele:
- 22 vstavati rabele:
- 23 likanis nastat, palekiam:
- 24 vstavati rabele, kas netaikas:
- 25 vstavati rabele, kas netaikas:
- 26 vstavati rabele, kas netaikas:
- 27 vstavati rabele, kas netaikas:
- 28 vstavati rabele, kas netaikas:
- 29 vstavati rabele, kas netaikas:
- 30 vstavati rabele, kas netaikas:
- 31 vstavati rabele, kas netaikas:
- 32 vstavati rabele, kas netaikas:
- 33 vstavati rabele, kas netaikas:
- 34 vstavati rabele, kas netaikas:
- 35 vstavati rabele, kas netaikas:
- 36 vstavati rabele, kas netaikas:
- 37 vstavati rabele, kas netaikas:
- 38 vstavati rabele, kas netaikas:
- 39 vstavati rabele, kas netaikas:
- 40 vstavati rabele, kas netaikas:
- 41 vstavati rabele, kas netaikas:
- 42 vstavati rabele, kas netaikas:
- 43 vstavati rabele, kas netaikas:
- 44 vstavati rabele, kas netaikas:
- 45 vstavati rabele, kas netaikas:
- 46 vstavati rabele, kas netaikas:
- 47 vstavati rabele, kas netaikas:
- 48 vstavati rabele, kas netaikas:
- 49 vstavati rabele, kas netaikas:
- 50 vstavati rabele, kas netaikas:
- 51 vstavati rabele, kas netaikas:
- 52 vstavati rabele, kas netaikas:
- 53 vstavati rabele, kas netaikas:
- 54 vstavati rabele, kas netaikas:
- 55 vstavati rabele, kas netaikas:
- 56 vstavati rabele, kas netaikas:
- 57 vstavati rabele, kas netaikas:
- 58 vstavati rabele, kas netaikas:
- 59 vstavati rabele, kas netaikas:
- 60 vstavati rabele, kas netaikas:
- 61 vstavati rabele, kas netaikas:
- 62 vstavati rabele, kas netaikas:
- 63 vstavati rabele, kas netaikas:
- 64 vstavati rabele, kas netaikas:
- 65 vstavati rabele, kas netaikas:
- 66 vstavati rabele, kas netaikas:
- 67 vstavati rabele, kas netaikas:
- 68 vstavati rabele, kas netaikas:
- 69 vstavati rabele, kas netaikas:
- 70 vstavati rabele, kas netaikas:
- 71 vstavati rabele, kas netaikas:
- 72 vstavati rabele, kas netaikas:
- 73 vstavati rabele, kas netaikas:
- 74 vstavati rabele, kas netaikas:
- 75 vstavati rabele, kas netaikas:
- 76 vstavati rabele, kas netaikas:
- 77 vstavati rabele, kas netaikas:
- 78 vstavati rabele, kas netaikas:
- 79 vstavati rabele, kas netaikas:
- 80 vstavati rabele, kas netaikas:
- 81 vstavati rabele, kas netaikas:
- 82 vstavati rabele, kas netaikas:
- 83 vstavati rabele, kas netaikas:
- 84 vstavati rabele, kas netaikas:
- 85 vstavati rabele, kas netaikas:
- 86 vstavati rabele, kas netaikas:
- 87 vstavati rabele, kas netaikas:
- 88 vstavati rabele, kas netaikas:
- 89 vstavati rabele, kas netaikas:
- 90 vstavati rabele, kas netaikas:
- 91 vstavati rabele, kas netaikas:
- 92 vstavati rabele, kas netaikas:
- 93 vstavati rabele, kas netaikas:
- 94 vstavati rabele, kas netaikas:
- 95 vstavati rabele, kas netaikas:
- 96 vstavati rabele, kas netaikas:
- 97 vstavati rabele, kas netaikas:
- 98 vstavati rabele, kas netaikas:
- 99 vstavati rabele, kas netaikas:
- 100 vstavati rabele, kas netaikas:

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zprávní
- 08 Nota
- 09 Примечание
- 10 Bemerk
- 11 Nota
- 12 Nota
- 13 Nota
- 14 Nota
- 15 Nota
- 16 Nota
- 17 Nota
- 18 Nota
- 19 Nota
- 20 Nota
- 21 Nota
- 22 Nota
- 23 Nota
- 24 Nota
- 25 Nota
- 26 Nota
- 27 Nota
- 28 Nota
- 29 Nota
- 30 Nota
- 31 Nota
- 32 Nota
- 33 Nota
- 34 Nota
- 35 Nota
- 36 Nota
- 37 Nota
- 38 Nota
- 39 Nota
- 40 Nota
- 41 Nota
- 42 Nota
- 43 Nota
- 44 Nota
- 45 Nota
- 46 Nota
- 47 Nota
- 48 Nota
- 49 Nota
- 50 Nota
- 51 Nota
- 52 Nota
- 53 Nota
- 54 Nota
- 55 Nota
- 56 Nota
- 57 Nota
- 58 Nota
- 59 Nota
- 60 Nota
- 61 Nota
- 62 Nota
- 63 Nota
- 64 Nota
- 65 Nota
- 66 Nota
- 67 Nota
- 68 Nota
- 69 Nota
- 70 Nota
- 71 Nota
- 72 Nota
- 73 Nota
- 74 Nota
- 75 Nota
- 76 Nota
- 77 Nota
- 78 Nota
- 79 Nota
- 80 Nota
- 81 Nota
- 82 Nota
- 83 Nota
- 84 Nota
- 85 Nota
- 86 Nota
- 87 Nota
- 88 Nota
- 89 Nota
- 90 Nota
- 91 Nota
- 92 Nota
- 93 Nota
- 94 Nota
- 95 Nota
- 96 Nota
- 97 Nota
- 98 Nota
- 99 Nota
- 100 Nota

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** DICz** est autorisée à compléter le Dossier de Construction Technique.
 04** DICz** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
 05** DICz** está autorizado a completar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** DICz** je autoriziran da redigira i Filei Tehničko d Konstrukcije.

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** DICz** est autorisée à compléter le Dossier de Construction Technique.
 04** DICz** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
 05** DICz** está autorizado a completar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** DICz** je autoriziran da redigira i Filei Tehničko d Konstrukcije.

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** DICz** est autorisée à compléter le Dossier de Construction Technique.
 04** DICz** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
 05** DICz** está autorizado a completar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** DICz** je autoriziran da redigira i Filei Tehničko d Konstrukcije.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** DICz** est autorisée à compléter le Dossier de Construction Technique.
 04** DICz** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
 05** DICz** está autorizado a completar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** DICz** je autoriziran da redigira i Filei Tehničko d Konstrukcije.

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** DICz** est autorisée à compléter le Dossier de Construction Technique.
 04** DICz** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
 05** DICz** está autorizado a completar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** DICz** je autoriziran da redigira i Filei Tehničko d Konstrukcije.

01** DICz** is authorised to complete the Technical Construction File.
 02** DICz** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.<

CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
 CE - DICHLARAZIONE DI CONFORMITA
 CE - ДИКЛАРИЦІЯ ПРО ФОРМАЦИЮ
 CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionne les par la présente déclaration:
- 04 (en) vedkär härmed på egen ansvarshänsning att luftkonditioneringssystemen som beskrivs i denna deklaration innehar att:
- 05 (en) deklaara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
- 06 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα μοντέλα της κλιματικής εξοπλισμού που αφορά αυτή η δήλωση:
- 07 (en) ovdaruje pod svojom odgovornostjo da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 08 (en) deklaara sous saua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
 CE - OVIJESITISITÄMÄLÄSSERKLÄRING
 CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSÄMMELSE

- 09 (en) заявляет, исключительку под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
- 10 (en) erklærer under eneansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:
- 11 (en) deklarerer på eget ansvar at luftkonditioneringssystemene som beskrives av denne erklæringen innehar att:
- 12 (en) erklærer et tilsvarende ansvar for at de luftkonditioneringssystemene som beskrives i denne erklæring innehar at:
- 13 (en) prohlasuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizací, k nimž se tato prohlášení vztahuje:
- 14 (en) erklærer på eget ansvar at luftkonditioneringssystemene som beskrives i denne erklæring innehar at:
- 15 (en) izjavlja pod svojimi odgovornostjo da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 16 (en) tejes felelősséggel nyilatkozni kijelenti, hogy a klímaberendezések modellei, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
 CE - DEKLARACIJA ZGODNOSTI
 CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

- 17 (en) deklarije na vlastiti odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 18 (en) deklaar op mijn eigen aansprakelijkheid dat de modellen van de airconditioning die in deze verklaring worden genoemd:
- 19 (en) kinnabä om på egen ansvar att modellerna för luftkonditioneringssystem som beskrivs i denna uttalande har de egenskaper som anges i denna uttalande:
- 20 (en) deklaara na svoj odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 21 (en) deklaara na svoj odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 22 (en) izjavlja pod svojom odgovornostjo da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 23 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:
- 24 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:
- 25 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:

CE - ATTIKTES-DEKLARACIJA
 CE - ATILSĪSTĀS DEKLARĀCIJA
 CE - VYHLÁŠENIE ZHODY
 CE - UYGUNLUK BEYANI

- 17 (en) deklarije na vlastiti odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 18 (en) deklaar op mijn eigen aansprakelijkheid dat de modellen van de airconditioning die in deze verklaring worden genoemd:
- 19 (en) kinnabä om på egen ansvar att modellerna för luftkonditioneringssystem som beskrivs i denna uttalande har de egenskaper som anges i denna uttalande:
- 20 (en) deklaara na svoj odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 21 (en) deklaara na svoj odgovornosti, da modely klimatizacijskih, kojih ovaj izjava odnosi, imaju karakteristike koje su navedene u ovom uvjetima i koje su u skladu s zahtjevima iz ovog uvjeta:
- 22 (en) izjavlja pod svojom odgovornostjo da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 23 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:
- 24 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:
- 25 (en) erklærer på eget ansvar at klimaatilrægningsmodellerne, som denne deklaration vedrører:

FTXP60L2V1B, FTXP60L2V1B, FTXP71L2V1B, FTXF71A2V1B,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 deriden følgende Norm(er) eller anden anden Normdokument(er)-dokument(en) enskriftsindsigten, under det Voresansvar, sås de gemk:
- 03 sont conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi al(l) seguente(s) standard(i) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 ёвно оудовано ме то(и) оидовано(и) трондо(и) (и/или Европод) конвенцијом, у то(и) трондо(и) конвенцијом и/или инструкцијом:

EN60335-2-40,

- 10 under egnet til brug som elektrisk apparat:
- 11 enligt den Vovskriften der:
- 12 gemäß den Vorschriften der:
- 13 conformément aux stipulations des:
- 14 overeenkomstig de bepalingen van:
- 15 suorendi las fibrosaciones de:
- 16 secondo le prescrizioni per:
- 17 je priporilo na dobrotu uporabo:
- 18 в конвенцији с подложенима:

**Low Voltage 2014/35/EU
 Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
 Machinery 2006/42/EC**

- 19 ob upotrebi u dobi:
- 20 vastavalt nõudele:
- 21 enesetavasti kasutamiseks:
- 22 likanis vastavalt nõudele:
- 23 vedrørende bruken af:
- 24 erftværligt i overensstemmelse med:
- 25 bunni veskilamaa ühingu ohtak:

- 01 Note* as set out in and judged positively by
- 02 Hinweis* wie in angegeben und von positiv beurteilt gemakt:
- 03 Remarque* tel que défini dans et évalué positivement par
- 04 Bemerk* zoals vermeld in en positief beoordeeld door
- 05 Nota* como se establece en y es valorado positivamente por
- 06 Note* as set out in and judged positively by
- 07 Zprávní* jak je definováno v a bylo hodnoceno kladně
- 08 Note* zoals vermeld in en positief beoordeeld door
- 09 Bemerk* como se establece en y es valorado positivamente por

- 11 Informator* enigi och godkännt av enligt Certifikat
- 12 Merk* som det framkommer i og godkjent positivt av ifølge Certifikat
- 13 Huom* jotta on esitetty asiakirjassa ja jotta on hyväksytty Certifikatin mukaisesti.
- 14 Poznámka* jak bylo uvedeno v a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením
- 15 Napomena* kako je izloženo u pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu

- 16 Megjegyzés* az) alapján az) igazolta a megfelelést, az) 21 Zabeleška* izrazo je isporučeno a u osvećenju potvrđeno od
- 17 Uvešt* zgodne z dokumentaciją pozytywną
- 18 Nošt* potvrđeno je u skladu s osvećenjem
- 19 Opomba* kot je opredeljeno v in odobreno s strani
- 20 Märkus* nagu on näidatud dokumentis ja heaks kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile

- 07** H DICz*** fikon konstrukcijskim vo ovužitio tom Tvrđenoj konstrukcijskim
- 08** A DICz*** está autorizada a completar a documentação técnica de fabrico
- 09** Konstrucija DICz*** nije izvedena u skladu s tehničkim dokumentacijom
- 10** DICz*** je homologirana u skladu s tehničkim dokumentacijom
- 11** DICz*** je homologirana u skladu s tehničkim dokumentacijom
- 12** DICz*** je homologirana u skladu s tehničkim dokumentacijom

- 13** DICz*** na valuitu baalman Teknisen asiakirjan
- 14** Společnost DICz*** má oprávnění ke kompletní souboru technické konstrukce
- 15** DICz*** je ověřena za výrobu. Databáze o technické konstrukci
- 16** A DICz*** je ověřena za výrobu konstrukcijských dokumentů a souboru technické konstrukce
- 17** DICz*** má oprávnění dohledat a zpracovávat dokumentaci konstrukcijské
- 18** DICz*** este autorizată să completeze Dosarul tehnic de construcție

- 19** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije
- 20** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije
- 21** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije
- 22** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije
- 23** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije
- 24** Společnost DICz*** je oprávněná vytvořit soubor technické konstrukce
- 25** DICz*** je pooblaščen za sestavo tehniške dokumentacije

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



Tetsuya Baba
 Managing Director
 Pilsen, 1st of March 2018

(Signature)

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
 Czech Republic

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása	6
1.1 A dokumentum bemutatása	6
2 A doboz bemutatása	6
2.1 Beltéri egység.....	6
2.1.1 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből.....	6
3 Az egység bemutatása	7
4 Előkészületek	7
4.1 A berendezés helyének előkészítése.....	7
4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények.....	7
5 Felszerelés	7
5.1 A beltéri egység felnyitása	7
5.1.1 Az elülső panel eltávolítása	7
5.1.2 Az elülső panel visszahelyezése	7
5.1.3 Az elülső rács eltávolítása	7
5.1.4 Az elülső rács visszahelyezése	8
5.1.5 Az elektromos doboz fedelének eltávolítása.....	8
5.1.6 A szervizfedél felnyitása	8
5.2 A beltéri egység felszerelése	8
5.2.1 A rögzítőlap felszerelése.....	8
5.2.2 Lyuk fúrása a falba.....	9
5.2.3 A csőcsatlakozó fedelének eltávolítása	9
5.2.4 A kondenzvíz-elvezetés biztosításához	9
5.3 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása	11
5.3.1 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez.....	11
5.4 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása.....	11
5.4.1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása a beltéri egységen	11
5.5 A beltéri egység felszerelésének befejezése	12
5.5.1 Kondenzvízcsövek, hűtőközegcsövek és összekötőkábel szigetelése	12
5.5.2 Csövek átbújtatása a falba fúrt lyukon	12
5.5.3 Egység rögzítése a rögzítőlapon	12
6 Beüzemelés	12
6.1 Ellenőrzőlista beüzemelés előtt.....	12
6.2 Próbaüzem végrehajtása	13
6.2.1 Próbaüzem elvégzése a téli szezonban	13
7 Hulladékkezelés	13
8 Műszaki adatok	14
8.1 Huzalozási rajz.....	14

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása



INFORMÁCIÓ

Győződjön meg róla, hogy a felhasználó rendelkezik a nyomtatott dokumentációval, és kérje meg, hogy őrizze meg azokat a későbbi használatához.

Célközönség

Képesített szerelők



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági előírások:**
 - Biztonsági utasítások, melyeket üzembe helyezés előtt el KELL olvasni
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Beltéri egység szerelési kézikönyve:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Szerelői referencia-útmutató:**
 - Üzembe helyezés előkészületei, bevált gyakorlatok, referenciaadatok...
 - Formátum: Digitális formában is elérhető: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.

Műszaki technikai adatok

- A műszaki adatok legújabb verziójának **kiegészítését** a regionális Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
- A műszaki adatok legújabb verziójának **teljes dokumentációját** az Daikin extraneten (jelszó szükséges) szerezheti be.

2 A doboz bemutatása

2.1 Beltéri egység




INFORMÁCIÓ

A következő ábra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

2.1.1 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből

1 Távolítsa el a tartozékokat a csomag aljáról.

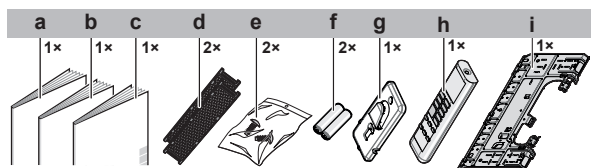

- a Szerelési kézikönyv
- b Üzemeltetési kézikönyv
- c Általános biztonsági előírások
- d Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (csak FTXP)
- e Beltéri egységet rögzítő csavar (M4x12L). Lásd 12. oldal "5.5.3 Egység rögzítése a rögzítőlapon".
- f Vegye ki az AAA.LR03 (alkáli) szárazelemeket a kezelőfelületből
- g Kezelőfelület tartója
- h Kezelőfelület
- i Rögzítőlap

3 Az egység bemutatása



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

4 Előkészületek

4.1 A berendezés helyének előkészítése



FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).


4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények



INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

- **Légáramlás.** Ügyeljen rá, hogy a levegőáramlás útját semmi ne zárja el.
- **Vízvezetés.** Győződjön meg róla, hogy a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni.
- **Falszigetelés.** Amennyiben a falnál túllépik a 30°C hőmérsékletet és a 80% relatív páratartalmat, vagy ha friss levegő kerül a falba, a készülék további szigetelésére van szükség (minimum 10 mm vastag polietilén hab).
- **Falszilárdság.** Ellenőrizze, hogy a fal vagy a padló elég erős-e ahhoz, hogy elbírja az egység súlyát. Amennyiben kockázatosnak találja, az egység felhelyezése előtt erősítse meg a falat vagy a padlót.
- **Térköz.** Az egységet legalább 1,8 méterre szerelje a padlószint fölé, és tartsa szem előtt a falak és a mennyezet előírt távolságára vonatkozó alábbi előírásokat:

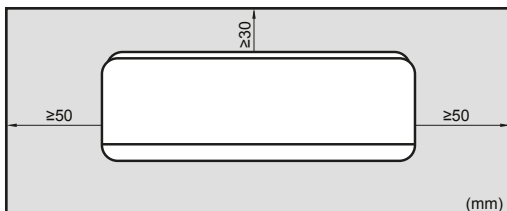


5 Felszerelés

5.1 A beltéri egység felnyitása

5.1.1 Az elülső panel eltávolítása

- 1 Az elülső panelt fogja meg a mindkét oldalon található füleknél, és nyissa fel.

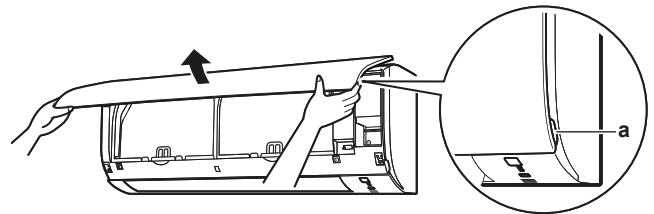


a Panel fülek

- 2 Távolítsa el az elülső panelt jobbra vagy balra csúsztatva, és közben húzza maga felé.

Eredmény: Az 1. oldalon az elülső panel forgócsapja kiold.

- 3 Akassza ki ugyanígy a másik oldalon is az elülső panel forgócsapját.

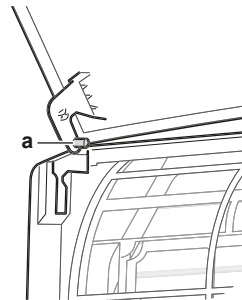

a Elülső panel forgócsap

5.1.2 Az elülső panel visszahelyezése

- 1 Tegye fel az elülső panelt. A hornyok mentén illessze be az elülső panel csapjait, és tolja be őket a helyükre.
- 2 Az elülső panelt mindkét szélén és a közepén lenyomva, lassan zárja le.


5.1.3 Az elülső rács eltávolítása



VIGYÁZAT

A rendszer szerelése, karbantartása és szervizelése során viseljen megfelelő védőfelszerelést (védőkesztyűt és -szemüveget stb.).


- 1 Vegye le az elülső panelt a levegőszűrő eltávolításához.
- 2 Távolítsa el a 2 csavart (20~35 osztály) vagy a 3 csavart (50~71) az elülső rácsról.
- 3 Nyomja le a 3 körrel jelölt 3 felső horgot.

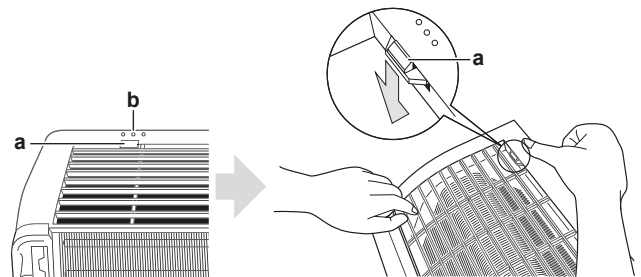

a Felső horog
b 3 kör szimbólum

- 4 Javasoljuk, hogy az elülső rács eltávolítása előtt nyissa fel a szárnyat.
- 5 Helyezze mindkét kezét az elülső rács közepére, nyomja felfelé, majd maga felé.

5 Felszerelés

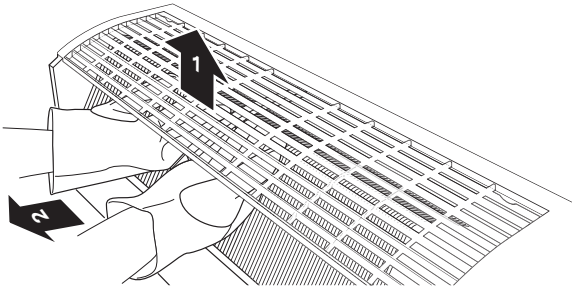

- a Fül
- b Kiemelkedő rész a fedél felső részén
- c Csavar


- 5 A fedél visszahelyezéséhez először akassza be az alsó fület az elektromos dobozra, majd csúsztassa a fedelet a 2 felső fülre.

5.1.4 Az elülső rács visszahelyezése


- 1 Helyezze be az elülső rácsot, és rögzítse stabilan a 3 felső horoggal.
- 2 Helyette vissza a 2 csavart (20~35 osztály) vagy a 3 csavart (50~71) az elülső rácsra.
- 3 Helyezze be a levegőszűrőt és rögzítse a burkolatot.

5.1.5 Az elektromos doboz fedelének eltávolítása

- 1 Vegye le az elülső rácsot.
- 2 Távolítsa el 1 csavart az elektromos doboz fedeléről.
- 3 Nyissa ki az elektromos doboz fedelét a fedél felső részén található kiemelkedő részt meghúzva.
- 4 Akassza ki az alsó fület és vegye le az elektromos doboz fedelét.

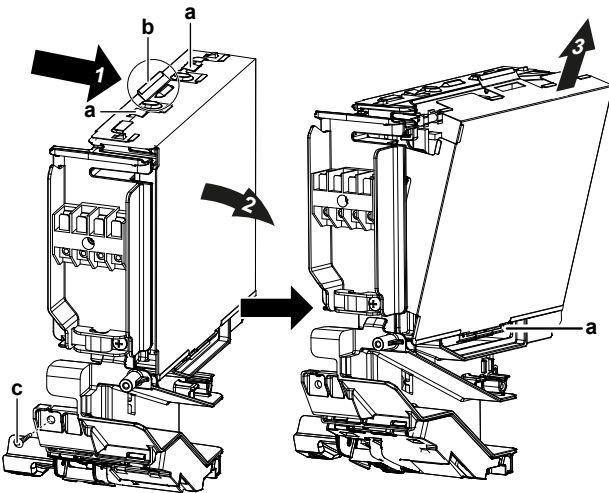


20~35 osztály:

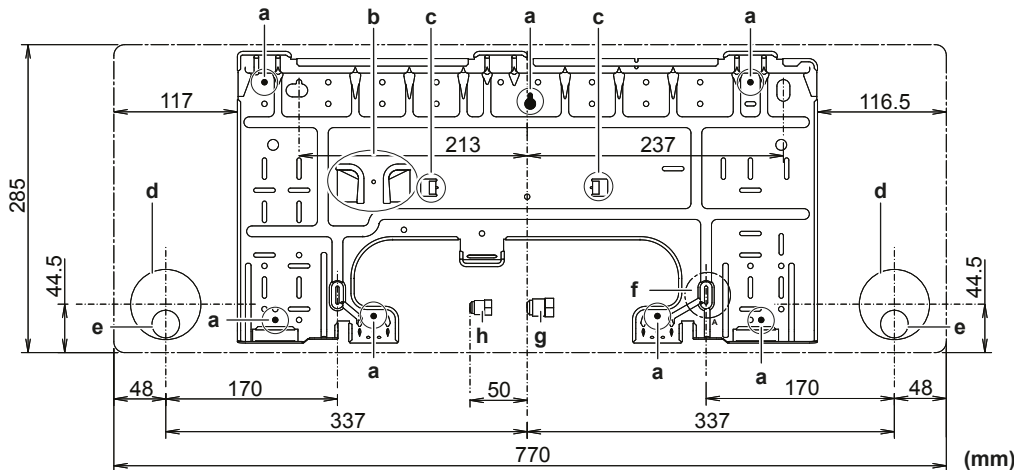

5.1.6 A szervizfedél felnyitása

- 1 Távolítsa el 1 csavart a szervizfedélről.
- 2 Húzza ki a szervizfedelet vízszintesen az egységből.

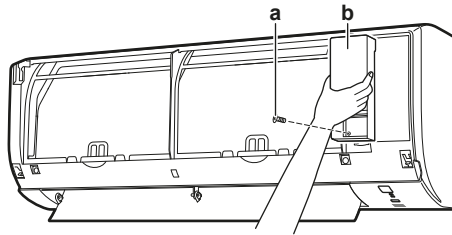

- a Szervizfedél csavar
- b Szervizfedél

5.2 A beltéri egység felszerelése

5.2.1 A rögzítőlap felszerelése


- 1 Ideiglenesen szerelje fel a rögzítőlapot.
- 2 Állítsa vízszintbe a rögzítőlapot.
- 3 Mérőszalag segítségével jelölje meg a furatok középpontját a falon. A mérőszalag végét helyezze a ">" jelzésre.
- 4 A beszerelés utolsó lépéseként erősítse a rögzítőlapot a falra M4×25L csavarokkal (nem tartozék).



INFORMÁCIÓ

Az eltávolított csőcsatlakozás-fedelet bele lehet tenni a rögzítőlapon kiképzett zsebbe.

50~71 osztály:

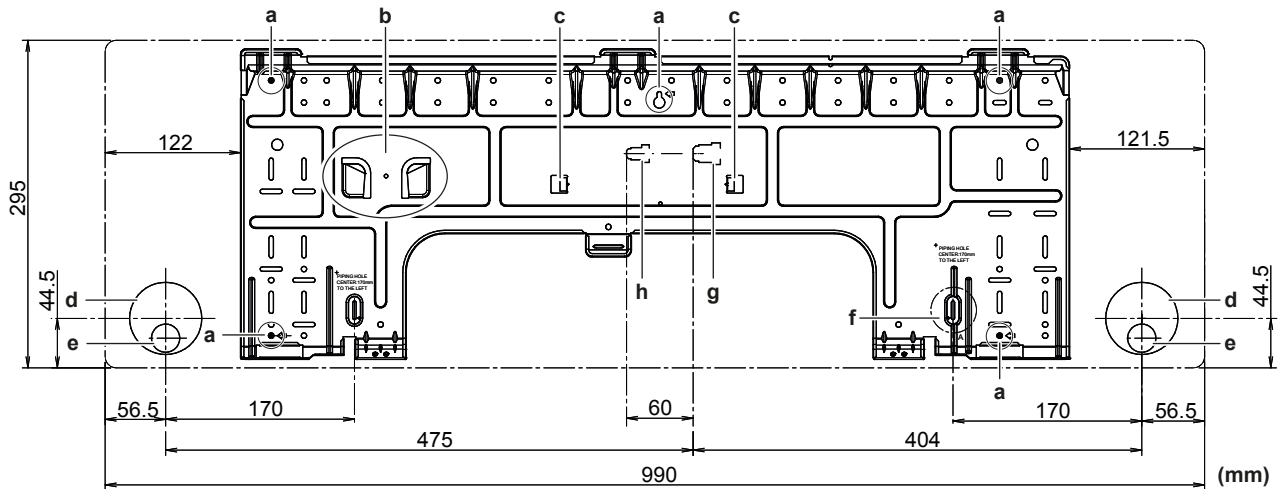

- a Rögzítőlapp javasolt rögzítési pontjai
 b A csőcsatlakozó fedelének kialakított fészek
 c Vízszintmérő elhelyezésére kialakított fülek
 d Falon átmenő lyuk Ø65 mm
 e Kondenzvíztömlő helye
 f A mérőszalag helyét mutató "▷" jelzés
 g Gázcső vége
 h Folyadékcső vége

5.2.2 Lyuk fúrása a falba



VIGYÁZAT


A fém keretet vagy lemezt tartalmazó falak esetében a csövet úgy vezesse át a falon, és a lyuktakarót úgy tegye fel, hogy az ne okozzon melegeledést, áramütést vagy tüzet.



TÁJÉKOZTATÁS

Ne feledje el a csövek környékét tömítéssel (nem tartozék) szigetelni, hogy megelőzze a vízszivárgást.

- 1 Fúrjon egy 65 mm-es lyukat a falba úgy, hogy a külső oldal felé lejtjen.
- 2 Helyezze be a falon átmenő csövet a lyukba.
- 3 Helyezzen egy lyuktakarót a fali csőre.




- (mm)
 a Falon átmenő csövek
 b Kitt
 c Fali nyílás fedele

- 4 Ha a hűtőközeg- és kondenzvízcsövek szerelésével, illetve a huzalozással végezt, a rést zárja le kittel.


5.2.3 A csőcsatlakozó fedelének eltávolítása

A csövek jobb oldalon, jobbra-alul, bal oldalon vagy balra alul végezt bekötéséhez a csőcsatlakozó fedelét el KELL távolítani.

- 1 Dekopír fűrésszel vágja ki belülről az elülső rács csőfedelét.

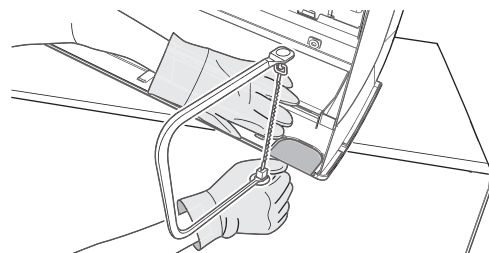

- 2 Félkör keresztmetszetű türeszelővel távolítsa el minden sorját a vágás széléről.

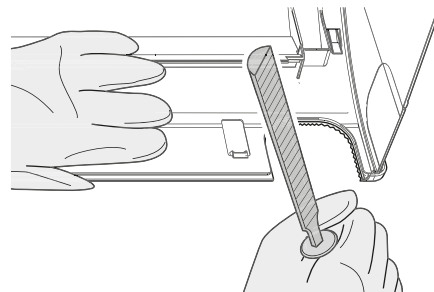

TÁJÉKOZTATÁS

NE használjon csípőfogót a hűtőközegcsövek fedelének eltávolításához, mivel ez roncsolhatja az elülső rácsot.

5.2.4 A kondenzvíz-elvezetés biztosításához


Győződjön meg róla, hogy a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni. Ebbe beletartozik:

- Általános irányelvek
- A kondenzvízcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez
- Vízszivárgás ellenőrzése

Általános irányelvek


- **Csőhossz.** A kondenzvízcsövek hosszát a lehető legrövidebbre tervezze.
- **Csőméret.** Ha a kondenzvíztömlő hosszabbítására vagy rejtett kondenzvízcsövekre van szükség, akkor a tömlő végéhez megfelelően illeszkedő alkatrészeket kell használni.

5 Felszerelés




! TÁJÉKOZTATÁS

- A kondenzvíztömlőnek lejtene kell.
- Olajcsapda használata NEM engedélyezett.
- NE tegye a kondenzvíztömlő végét víz alá.




- **Kondenzvíztömlő hosszabbítása.** A kondenzvíztömlő meghosszabbítását külön megvásárolható Ø16 mm-es tömlővel végezze el. NE felejtse el, hogy a kondenzvíztömlő beltéri részén hőszigetelt tömlőt kell használni.



- a A beltéri egységhez mellékelt kondenzvíztömlő
- b Hőszigetelő tok (nem tartozék)
- c Kondenzvíztömlő-hosszabbítás


- **Merev PVC cső.** Ha egy merev PVC csövet csatlakoztat (13 mm névleges átmérő) közvetlenül a kondenzvíztömlőre a beépített csövekkel, használjon külön megvásárolható kondenzvízgyűjtőt (13 mm névleges átmérő).



- a A beltéri egységhez mellékelt kondenzvíztömlő
- b Kondenzvízgyűjtő 13 mm névleges átmérővel (külön megvásárolható)
- c Merev PVC cső (nem tartozék)

- **Páralecsapódás.** Tegyen óvintézkedéseket a páralecsapódás megelőzése érdekében. A teljes elvezető csövet szigetelje az épületben.

- 1 Helyezze be a kondenzvíztömlőt az alábbi ábrán látható módon, hogy ne jöhessen ki a kondenzvízcsőből.




A csövek bekötése jobb oldalon, jobbra-hátul vagy jobbra-alul

i INFORMÁCIÓ

Gyári állapotban a cső a jobb oldalon van bekötve. Bal oldali csőbekötéshez szerelje le a csövet a jobb oldalról, és szerelje át a bal oldalra.

- 1 Rögzítse a kondenzvíztömlőt vinil ragasztószalaggal a hűtőközegcsövek aljához.
- 2 Tekerje be a hűtőközegcsöveket és a kondenzvíztömlőt együtt szigetelő szalaggal.

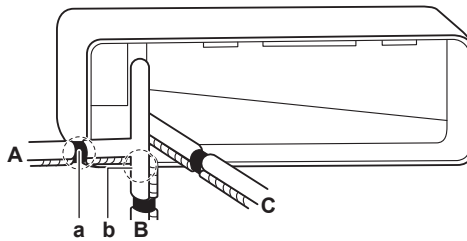

- A Jobb oldali csőcsatlakozás
- B Jobb-alsó csőcsatlakozás
- C Jobb-hátsó csőcsatlakozás
- a Távolítsa el a csőfedelelet itt a jobb oldali csőcsatlakozáshoz.
- b Távolítsa el a csőfedelelet itt a jobb-alsó csőcsatlakozáshoz.

A csövek bekötése bal oldalon, balra-hátul vagy balra-alul


i INFORMÁCIÓ

Gyári állapotban a cső a jobb oldalon van bekötve. Bal oldali csőbekötéshez szerelje le a csövet a jobb oldalról, és szerelje át a bal oldalra.

- 1 Távolítsa el a szigetelést rögzítő csavart a jobb oldalon, és távolítsa el a kondenzvíztömlőt.
- 2 Vegye le a kondenzvízlefolyót a bal oldalról, és tegye át jobb oldalra.


! TÁJÉKOZTATÁS

NE használjon síkosító olajat (hűtőgépolajat) a lefolyószelepen annak behelyezésekor. A lefolyószelep megsérülhet, ami szivárgást okoz.

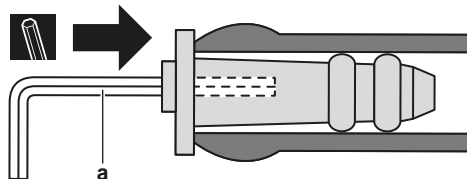


- a 4 mm-es imbuszkulcs

- 3 Helyezze be a kondenzvíztömlőt a bal oldalra, és ne felejtse el meghúzni a rögzítő csavart, mert ellenkező esetben vízszivárgás következhet be.

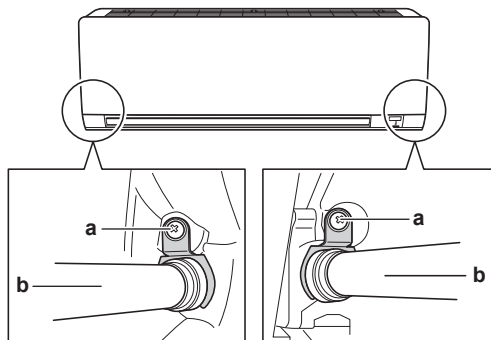

- a A szigetelés rögzítőcsavarja
- b Leeresztőtömlő

- 4 Rögzítse a kondenzvíztömlőt a hűtőközegcsövek aljához vinil ragasztószalaggal.

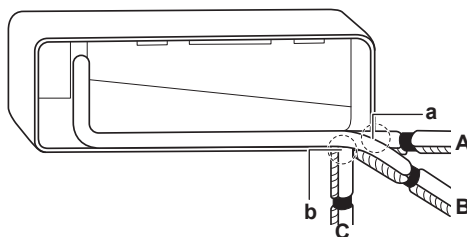


- A Bal oldali csőcsatlakozás

- B Bal-hátsó csőcsatlakozás
- C Bal-alsó csőcsatlakozás
- a Távolítsa el a csőfedelelet itt a bal oldali csőcsatlakozáshoz.
- b Távolítsa el a csőfedelelet itt a bal-alsó csőcsatlakozáshoz.

A vízszivárgás ellenőrzése

- 1 Távolítsa el a levegősűrítőt.
- 2 Fokozatosan öntsön kb. 1 l vizet a csepptálcába, és ellenőrizze a vízszivárgást.

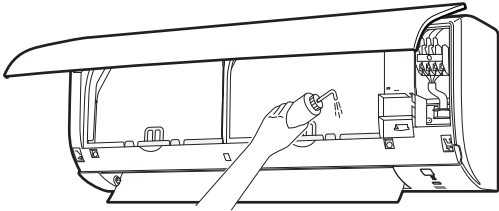


5.3 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása



VESZÉLY: ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE

5.3.1 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez

- **Csőhossz.** A hűtőközegcsövek hosszát a lehető legrövidebbre tervezze.
- **Hollandianyás kötések.** Csatlakoztassa a hűtőközegcsöveket az egységhez hollandianyákkal.
- **Szigetelés.** Szigetelje a hűtőközegcsöveket, az összekötőkábelt és a kondenzvíztömlőt a beltéri egységen az alábbiak szerint:



- a Gázcső
- b Gázcső szigetelés
- c Összekötőkábel
- d Folyadékcső
- e Folyadékcső szigetelés
- f Fedőszalag
- g Leeresztőtömlő



TÁJÉKOZTATÁS

Győződjön meg róla, hogy teljesen szigetelte az összes hűtőközegcsövet. A szabadon hagyott csöveken pára csapódhat le.

5.4 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE



FIGYELEM

MINDIG több eres kábelt használjon a tápellátás kábeléhez.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tápvezetékét a beltéri egységhez. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.



FIGYELEM

- NE használjon helyben vásárolt elektromos alkatrészeket a terméken belül.
- NE válassza le az elvezetőszivattyú stb. tápellátását a csatlakozóblokkokról. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.




FIGYELEM

Az összekötőkábelt tartsa távol a szigetetlen rézcsövektől, mivel az ilyen csövek nagyon felforrósodhatnak.

5.4.1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása a beltéri egységen

Az elektromos munkálatok végrehajtása során figyelembe kell venni a szerelési kézikönyv előírásait, valamint az adott ország elektromos huzalozásra vonatkozó szabályait és gyakorlati kódexét.

- 1 Akassza fel a beltéri egységet a rögzítőlapon található kampókra. A "Δ" jelölést használja az igazításhoz.

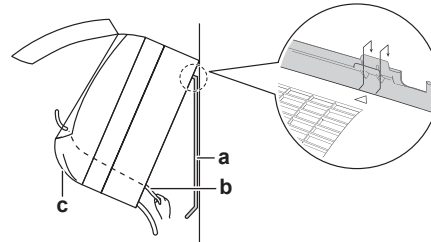

- a Rögzítőlap (tartozék)
- b Összekötőkábel
- c Kábelvezető

- 2 Nyissa fel az elülső panelt, majd a szervízfedelelet. Lásd 7. oldal "5.1 A beltéri egység felnyitása".

- 3 Vezesse át az összekötőkábelt a kültéri egységtől a falon átmenő lyukon át, a beltéri egység hátoldalán és az elülső oldalon keresztül.

Megjegyzés: Ha az összekötőkábel szigetelése már le van hántva, akkor szigetelőszalaggal össze kell fogni a végeket.

- 4 Hajlítsa fel a kábel végét.



TÁJÉKOZTATÁS

- A tápvezetékét és a jelátviteli vezetékét egymástól távol kell tartani. A jelátviteli és a tápvezetékek keresztezhetnek egymást, de NEM futhatnak egymással párhuzamosan.
- Az elektromos interferencia elkerülése érdekében a kábelek között MINDIG legalább 50 mm távolságot kell tartani.




FIGYELEM

Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy tüzet is okozhatnak.

- 5 Csupaszítsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.
- 6 Egyeztesse a vezetékek színét a beltéri egység csatlakozóblokkjában a csatlakozók sorszámával, és jól rögzítse a csavarral a vezetékeket a megfelelő csatlakozóba.
- 7 A földelővezetékét csatlakoztassa a megfelelő csatlakozóhoz.
- 8 A csatlakozók csavarjaival biztonságosan rögzítse a vezetékeket.

6 Beüzemelés


- Húzással ellenőrizze, hogy a vezetékek jól vannak-e rögzítve, majd rögzítse a vezetékeket bilincessel is.
- Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonságosan a helyére kerülhessen, majd zárja le a szervizfedelet.

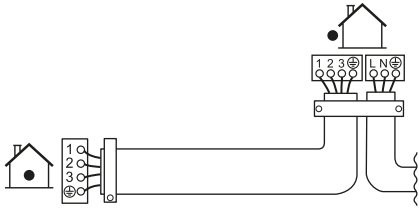

5.5 A beltéri egység felszerelésének befejezése

5.5.1 Kondenzvízcsövek, hűtőközegcsövek és összekötőkábel szigetelése


- A kondenzvízcsövek, hűtőközegcsövek és elektromos kábelek beszerelése után. Tekerje be a hűtőközegcsöveket, az összekötőkábelt és a kondenzvíztömlőt együtt szigetelő szalaggal. A szalagot legalább fél szélességnyi átfedéssel kell tekerni.

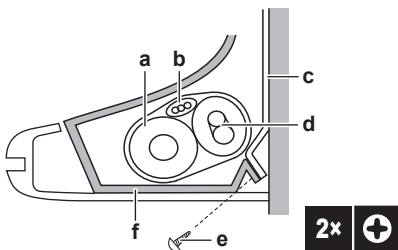

- Leeresztőtömlő
- Összekötőkábel
- Rögzítőlap (tartozék)
- Hűtőközeg csővezetékei
- Beltéri egységet rögzítő M4x12L csavar (tartozék)
- Alsó keret

5.5.2 Csövek átbújtatása a falba fúrt lyukon

- Igazítsa el a hűtőközegcsöveket a rögzítőlapon látható jelöléshez.

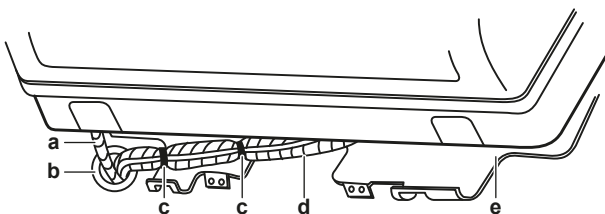


- Leeresztőtömlő
- Szigetelje a lyukat kittel vagy tömítőanyaggal.
- Vínil ragasztószalag
- Szigetelő szalag
- Rögzítőlap (tartozék)



TÁJÉKOZTATÁS


- NE hajlítsa meg a hűtőközegcsöveket.
- NE nyomja a hűtőközegcsöveket az alsó kerethez vagy az elülső rácshoz.

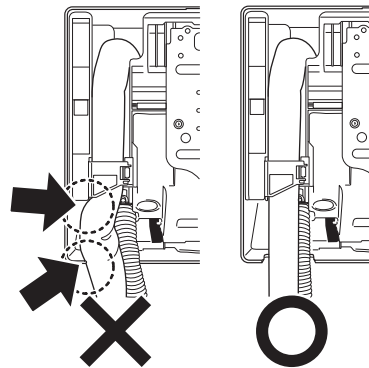

- Vezesse át a kondenzvíztömlőt és a hűtőközegcsöveket a falon fúrt lyukon.

5.5.3 Egység rögzítése a rögzítőlapon

- Akassza fel a beltéri egységet a rögzítőlapon található kampókra. A "△" jelölést használja az igazításhoz.



- Két kézzel nyomja meg az egység alsó peremét, így állítsa be a rögzítőlap alsó horgain. Győződjön meg arról, hogy a vezeték sehol NINCS összenyomva.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy az összekötőkábelt NE csípje be a beltéri egység.

- Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsó peremét, amíg stabilan nem rögzül a rögzítőlap horgain.
- Rögzítse a beltéri egységet a tartólemezhez a beltéri egységet rögzítő 2 db M4x12L csavarral (tartozék).

6 Beüzemelés



TÁJÉKOZTATÁS

SOHA ne működtesse az egységet hőmérséklet-érzékelők és/vagy nyomásérzékelők/-kapcsolók nélkül. Ez a kompresszor leégését okozhatja.

6.1 Ellenőrzőlista beüzemelés előtt

NE üzemelje be a rendszert, mielőtt a következőket ellenőrizné:

<input type="checkbox"/>	Eloolvasta a szerelei referenciát-útmutatóban ismertetett teljes szerelési útmutatót.
<input type="checkbox"/>	A beltéri egységek megfelelően fel van szerelve.
<input type="checkbox"/>	A külséri egység megfelelően fel van szerelve.
<input type="checkbox"/>	Levegőbemenet/-kimenet Ellenőrizze, hogy az egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszolják-e el papírok, csomagolóanyag vagy bármi más.
<input type="checkbox"/>	NINCS hiányzó fázis vagy fordított fázis .
<input type="checkbox"/>	A hűtőközegcsövek (gáz és folyadék) hőszigetelve vannak.
<input type="checkbox"/>	Vízvezetés Ügyeljen rá, hogy akadálytalan legyen a kondenzvíz elfolyása. Lehetséges következmény: A kondenzvíz csöpöghet.

<input type="checkbox"/>	A rendszer megfelelően földelt , és a földelési kivezetések rögzítve vannak.
<input type="checkbox"/>	A biztosítékok vagy helyileg beszerelt biztonsági készülékek a jelen dokumentumnak megfelelően lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
<input type="checkbox"/>	A tápellátás feszültsége az egység azonosítási címkéjén található feszültségnek megfelelő.
<input type="checkbox"/>	Az egységek közötti huzalozáshoz összekötőkábelt használt.
<input type="checkbox"/>	A beltéri egység jelet kap a felhasználói kezelőfelületről .
<input type="checkbox"/>	NINCSENEK laza csatlakozások vagy sérült elektromos alkatrészek a kapcsolódobozban.
<input type="checkbox"/>	A kompresszor szigetelési ellenállása rendben.
<input type="checkbox"/>	NINCSENEK sérült alkatrészek vagy deformált csövek a kültéri és beltéri egységben.
<input type="checkbox"/>	NINCS hűtőközeg-szivárgás .
<input type="checkbox"/>	A megfelelő csőméret lett beszerelve, és a csövek megfelelően szigetelve vannak.
<input type="checkbox"/>	Az elzárószelepek (gáz és folyadék) a kültéri egységen teljesen nyitva vannak.

6.2 Próbaüzem végrehajtása

Előfeltétel: A tápellátásnak a megadott tartományba KELL esni.

Előfeltétel: A próbaüzem elvégezhető hűtés vagy fűtés üzemmódban.







Előfeltétel: A próbaüzemet a beltéri egység szerelési kézikönyvének megfelelően végezze el annak biztosításához, hogy az összes funkció és rész megfelelően működjön.

- 1 Hűtés üzemmódban válassza ki a legalacsonyabb programozható hőmérsékletet. Fűtés üzemmódban válassza ki a legmagasabb programozható hőmérsékletet. Szükség esetén a próbaüzem kikapcsolható.
- 2 A próbaüzem befejezése után állítsa a hőmérsékletet normál szintre. Hűtés módban: 26~28°C, fűtés módban: 20~24°C.
- 3 Az egység KIKAPCSOLÁSA után a rendszer működése 3 perc múlva leáll.


6.2.1 Próbaüzem elvégzése a téli szezonban

Ha télen **Hűtés** üzemmódban működteti a klímaberendezést, mindig kövesse az alábbiakban leírt útmutatásokat.






FTXP egységek esetében


- 1 Nyomja meg egyszerre a ,  és  gombokat.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg a  gombot a rendszer bekapcsolásához.


Eredmény: A próbaüzem körülbelül 30 perc múlva automatikusan leáll.

- 6 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a  gombot.

FTXF egységek esetében

- 7 Nyomja meg a  gombot a rendszer bekapcsolásához.
- 8 Nyomja meg egyszerre a ,  és  gomb közepét.
- 9 Nyomja meg kétszer a  gombot.

Eredmény:  jelenik meg a kijelzőn. A próbaüzem kiválasztása megtörtént. A próbaüzem körülbelül 30 perc múlva automatikusan leáll.

- 10 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a  gombot.



INFORMÁCIÓ

Egyes funkciók NEM HASZNÁLHATÓK a próbaüzem működésekor.

Ha működés közben lép fel áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után automatikusan újraindul.

7 Hulladékkezelés



TÁJÉKOZTATÁS

















NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.



8 Műszaki adatok

8 Műszaki adatok

A műszaki adatok legújabb verziójának **kiegészítését** a regionális Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezhetheti be. A műszaki adatok legújabb verziójának **teljes dokumentációját** az Daikin extraneten (jelszó szükséges) szerezhetheti be.

8.1 Huzalozási rajz

Egyesített huzalozási rajz jelmagyarázata			
A felhasznált alkatrészeket és a számozást az egység huzalozási rajzán találja. Az alkatrészek számozása arab számokkal történik, minden alkatrészhez emelkedő sorrendben, és az alábbi felsorolásban *** szimbólum jelzi az alkatrész kódban.			
	: ÁRAMKÖRI MEGSZAKÍTÓ		: VÉDŐFÖLDELÉS
	: CSATLAKOZÁS		: VÉDŐFÖLDELÉS (CSAVAR)
	: CSATLAKOZÓ		: EGYENIRÁNYÍTÓ
	: FÖLDELÉS		: RELÉ CSATLAKOZÓ
	: HELYSZÍNI HUHALOZÁS		: RÖVIDZÁRÓ CSATLAKOZÓ
	: BIZTOSÍTÉK		: KIVEZETÉS
	: BELTÉRI EGYSÉG		: KAPOCSLÉC
	: KÜLTÉRI EGYSÉG		: VEZETÉKFOGÓ
BLK : FEKETE	GRN : ZÖLD	PNK : RÓZSASZÍN	WHT : FEHÉR
BLU : KÉK	GRY : SZÜRKE	PRP, PPL : LILA	YLW : SÁRGA
BRN : BARNA	ORG : NARANCSSÁRGA	RED : PIROS	
A*P : NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI KÁRTYA	PS : KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPELLÁTÁS		
BS* : BE/KI NYOMÓGOMB, ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ	PTC* : TERMISZTOR PTC		
BZ, H*O : KÜRT	Q* : SZIGETELT BIPOLÁRIS KAPUTRANZISZTOR (IGBT)		
C* : KONDENZÁTOR	Q*DI : FÖLDZÁRLAT-MEGSZAKÍTÓ		
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* : CSATLAKOZÁS, CSATLAKOZÓ	Q*L : TÚLTERHELVÉDŐ		
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	Q*M : HŐKAPCSOLÓ		
D*, V*D : DIÓDA	R* : ELLENÁLLÁS		
DB* : DIÓDAHÍD	R*T : TERMISZTOR		
DS* : DIP KAPCSOLÓ	RC : VEVŐEGYSÉG		
E*H : FŰTŐELEM	S*C : VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ		
F*U, FU* (JELLEMZŐLHÖZ, LÁSD AZ EGYSÉGEN TALÁLHATÓ PCB-T)	S*L : ÚSZÓKAPCSOLÓ		
FG* : CSATLAKOZÓ (KERET FÖLDELÉS)	S*NPH : NYOMÁSÉRZÉKELŐ (MAGAS)		
H* : VEZETÉKKÖTEG	S*NPL : NYOMÁSÉRZÉKELŐ (ALACSONY)		
H*P, LED*, V*L : ELLENŐRZŐLÁMPA, VILÁGÍTÓ DIÓDA	S*PH, HPS* : NYOMÁSKAPCSOLÓ (MAGAS)		
HAP : VILÁGÍTÓ DIÓDA (SZERVIZKIJELZŐ ZÖLD)	S*PL : NYOMÁSKAPCSOLÓ (ALACSONY)		
HIGH VOLTAGE : MAGAS FESZÜLTSG	S*T : TERMOSZTÁT		
IES : FIGYELŐ SZEM SENZOR	S*RH : PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐ		
IPM* : INTELLIGENS ÁRAMMODUL	S*W, SW* : ÜZEMKAPCSOLÓ		
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M : ELEKTROMÁGNESES RELÉ	SA*, F1S : TÚLFESZÜLTSGVÉDŐ		
L : ÉLŐ	SR*, WLU : JELVEVŐ		
L* : HŐCSERÉLŐ	SS* : VÁLASZTÓKAPCSOLÓ		
L*R : FOJTÓTEKERCS	SHEET METAL : KAPOCSLÉC RÖGZÍTETT LEMEZ		
M* : LÉPTETŐMOTOR	T*R : TRANSZFORMÁTOR		
M*C : KOMPRESSZOR MOTOR	TC, TRC : JELADÓ		
M*F : VENTILÁTOR MOTOR	V*, R*V : VARISZTOR		
M*P : ELVEZETŐSZIVATTYÚ MOTOR	V*R : DIÓDAHÍD		
M*S : LEGYEZŐMOTOR	WRC : VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ		
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : ELEKTROMÁGNESES RELÉ	X* : KIVEZETÉS		
N : NULLA	X*M : KAPOCSLÉC (BLOKK)		
n*, N=* : ÁTVEZETÉSEK SZÁMA A FERRITMAGON	Y*E : ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÓSELEP		
PAM : IMPULZUSAMPLITÚDÓ-MODULÁCIÓ	Y*R, Y*S : HŐCSERÉLŐ IRÁNYVÁLTÓ		
PCB* : NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI KÁRTYA	Z*C : FERRITMAG		
PM* : TÁPFESZÜLTSG MODUL	ZF, Z*F : ZAJSZÜRŐ		

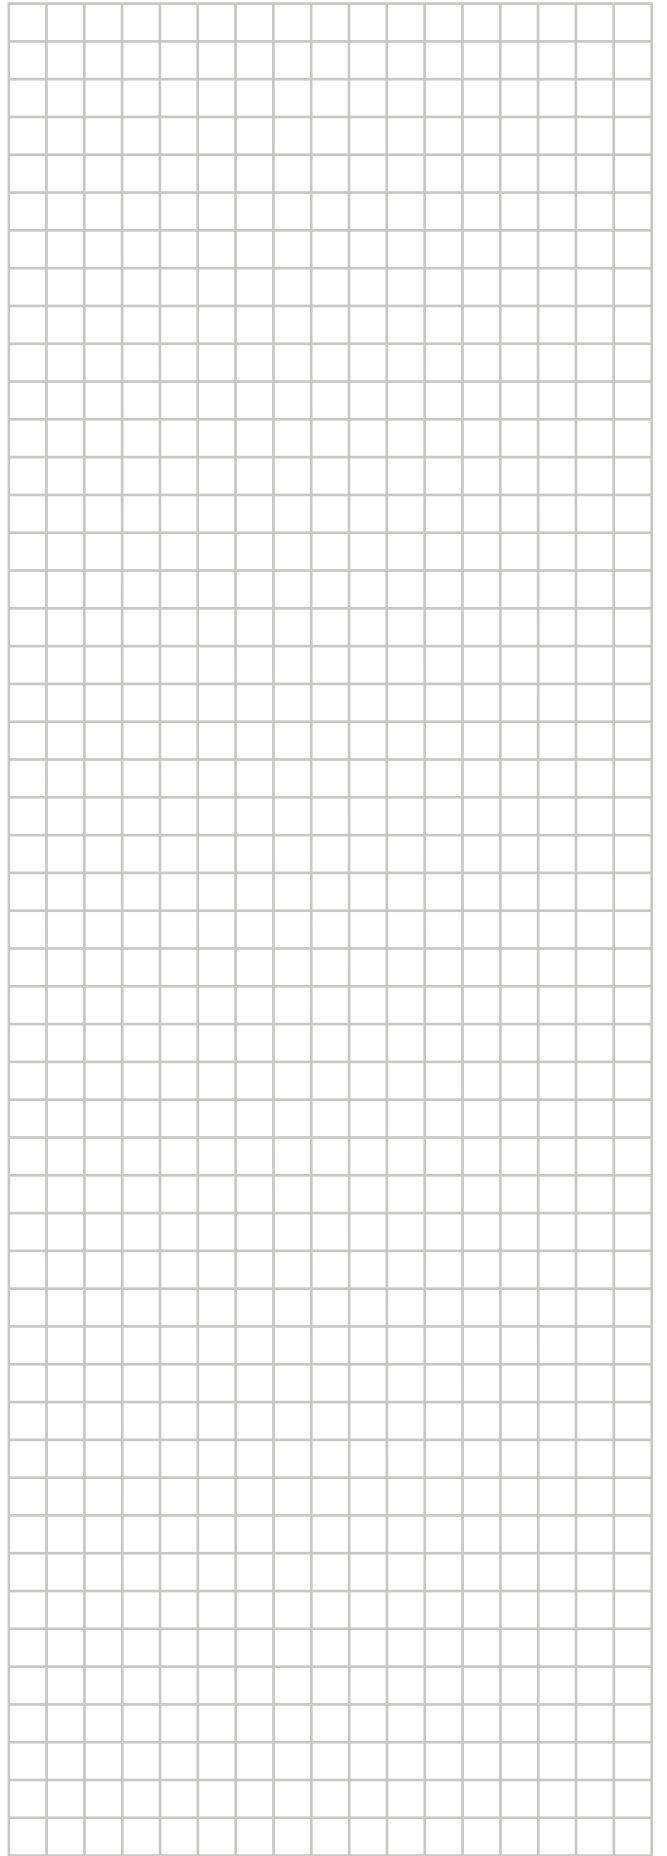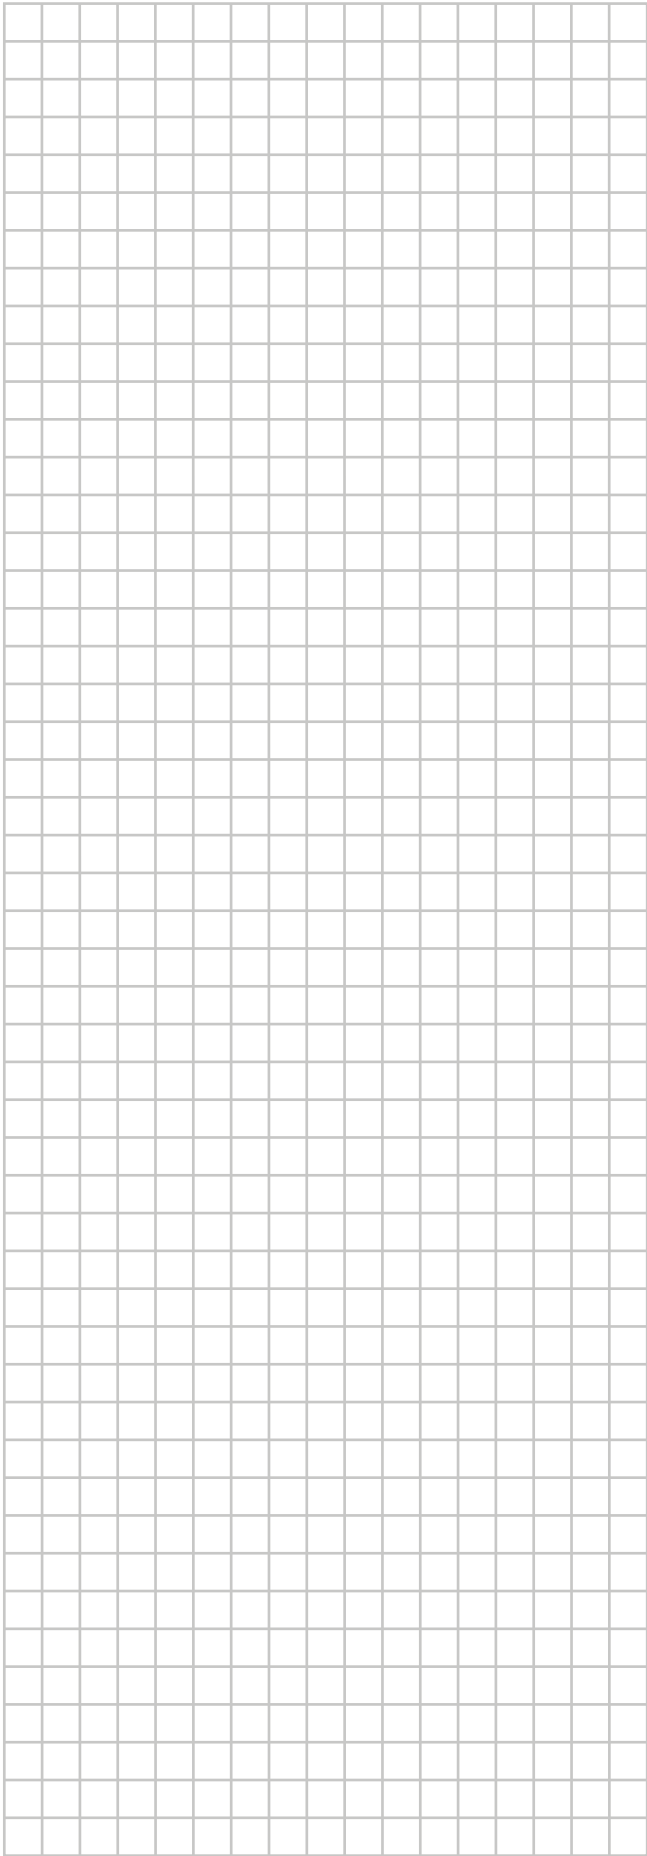

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

3P512025-7H 2018.09